

Appendix for SUPD ONE
Appendix für SUPD ONE




Betjening/Operation/Betrieb


NB! Det er af største vigtighed, at kun en ventil af gangen er åben, dvs. enten ventil A, ventil B eller ventil C må være åben sammen med afgangsventilen X, eller vil der opstå en blanding af produkterne og vand. Åbnes flere ventiler sammen med afgangsventilen, vil man betegne det som forkert brug af anlægget.

NB! It is of the utmost importance that only one valve at a time is open, meaning that either valve A, valve B or valve C must be open together with outlet valve X, otherwise a mixture of the products and water occur. If several valves are opened together with the outlet valve, it will be denoted as incorrect use of the unit.

NB! Es ist von größter Wichtigkeit, dass immer nur ein Ventil offen ist, dh Entweder das Ventil A, das Ventil B oder das Ventil C müssen mit dem Auslassventil X offen sein, andernfalls tritt eine Mischung aus Produkten und Wasser auf. Wenn mehrere Ventile zusammen mit dem Ablassventil geöffnet werden, wird dies als falsche Verwendung der Anlage bezeichnet.

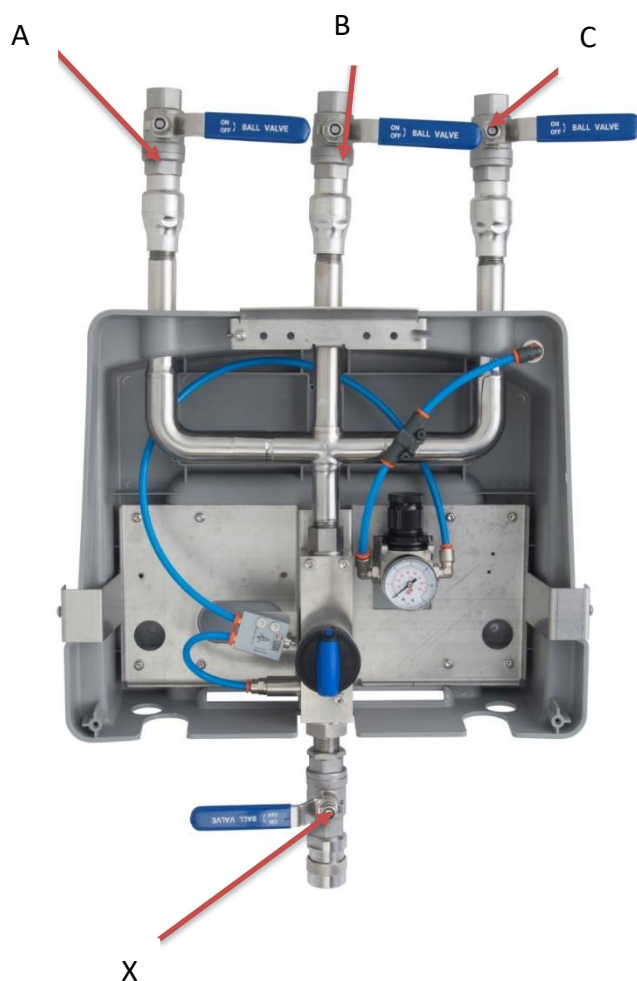


Reservedele/Spare Parts/Ersatzteile

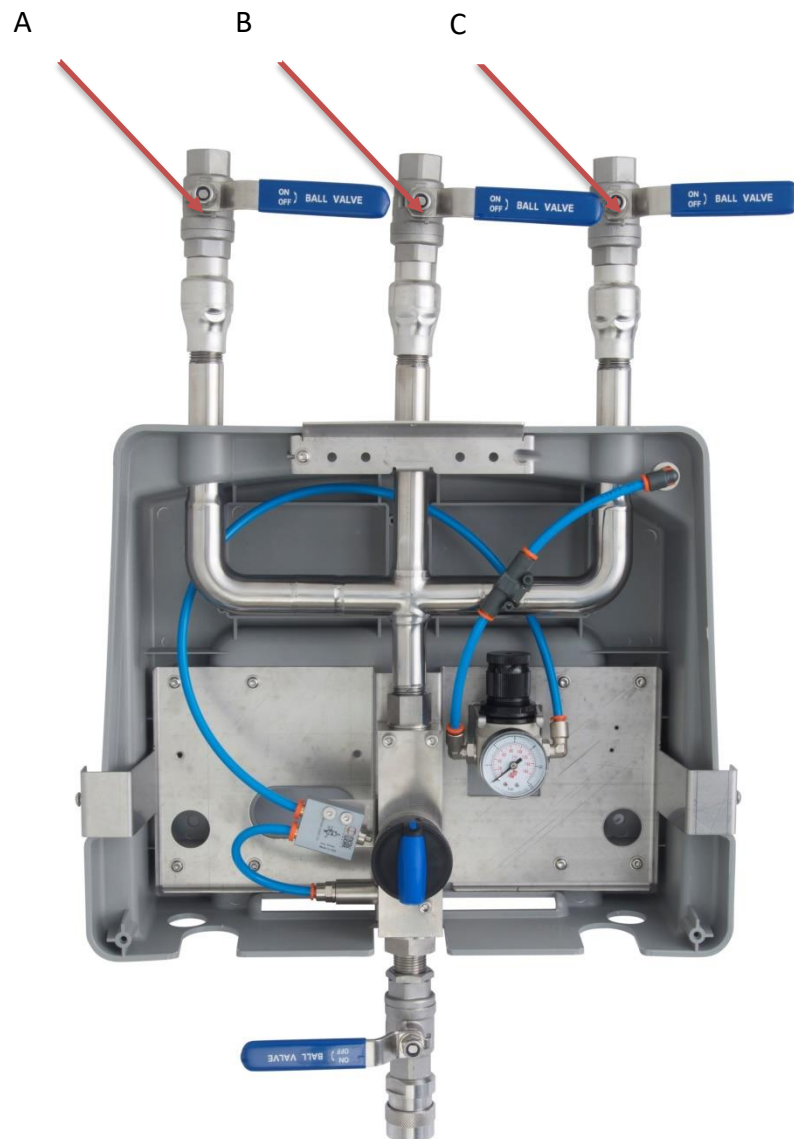

A	Foropløst produkt 1	- Pre-diluted product 1	- Vorgelöste Produkt 1.
B	Vand indgang	- Water inlet	- Wasser Eingang
C	Foropløst produkt 2	- Pre-diluted product 2	- Vorgelöste Produkt 2.

Reservedele/Spare Parts/Ersatzteile

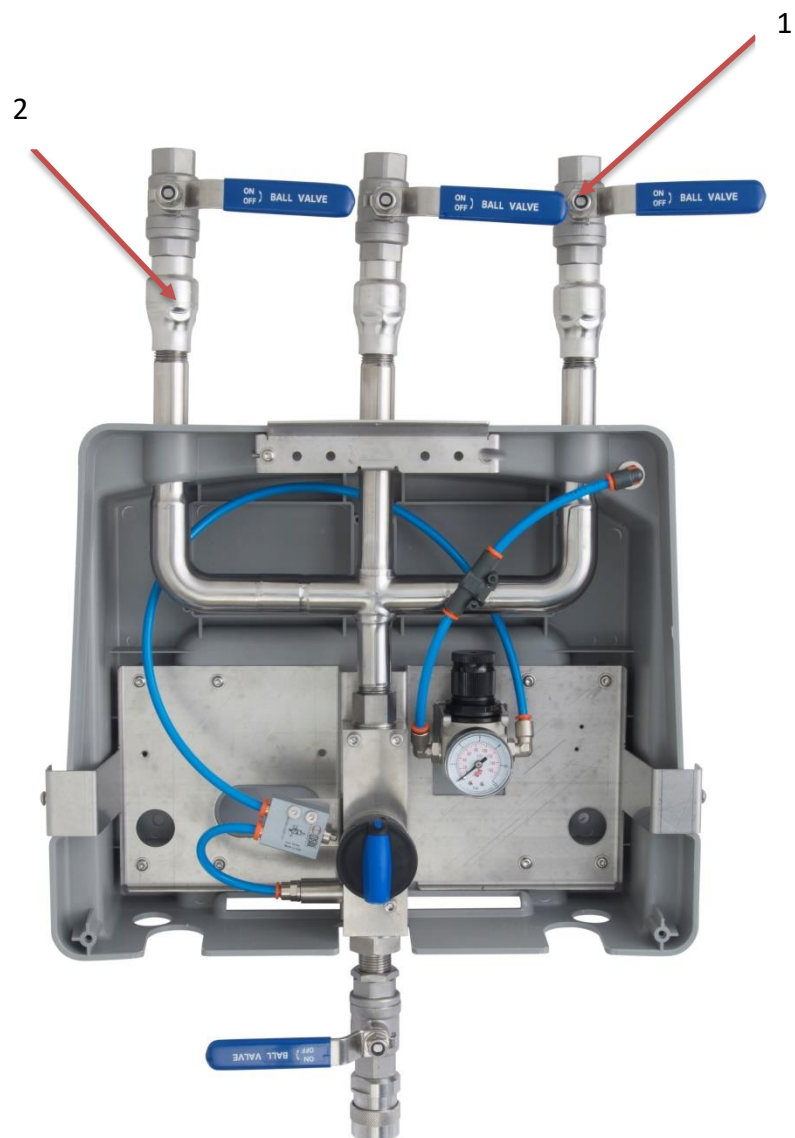

Pos.Nr.	Art.I Nr.	Beskrivelse/Description/Beschreibung	Nr.
1	632800	Kugleventil Ball Valve Kugelhahn	2 (3)
2	0639078	Kontraventil Non-return valve Rückschlagventil	2 (3)